Anschlußschema E-Mobilität eHz

stadtwerke lindau — Für mich & meine Region.
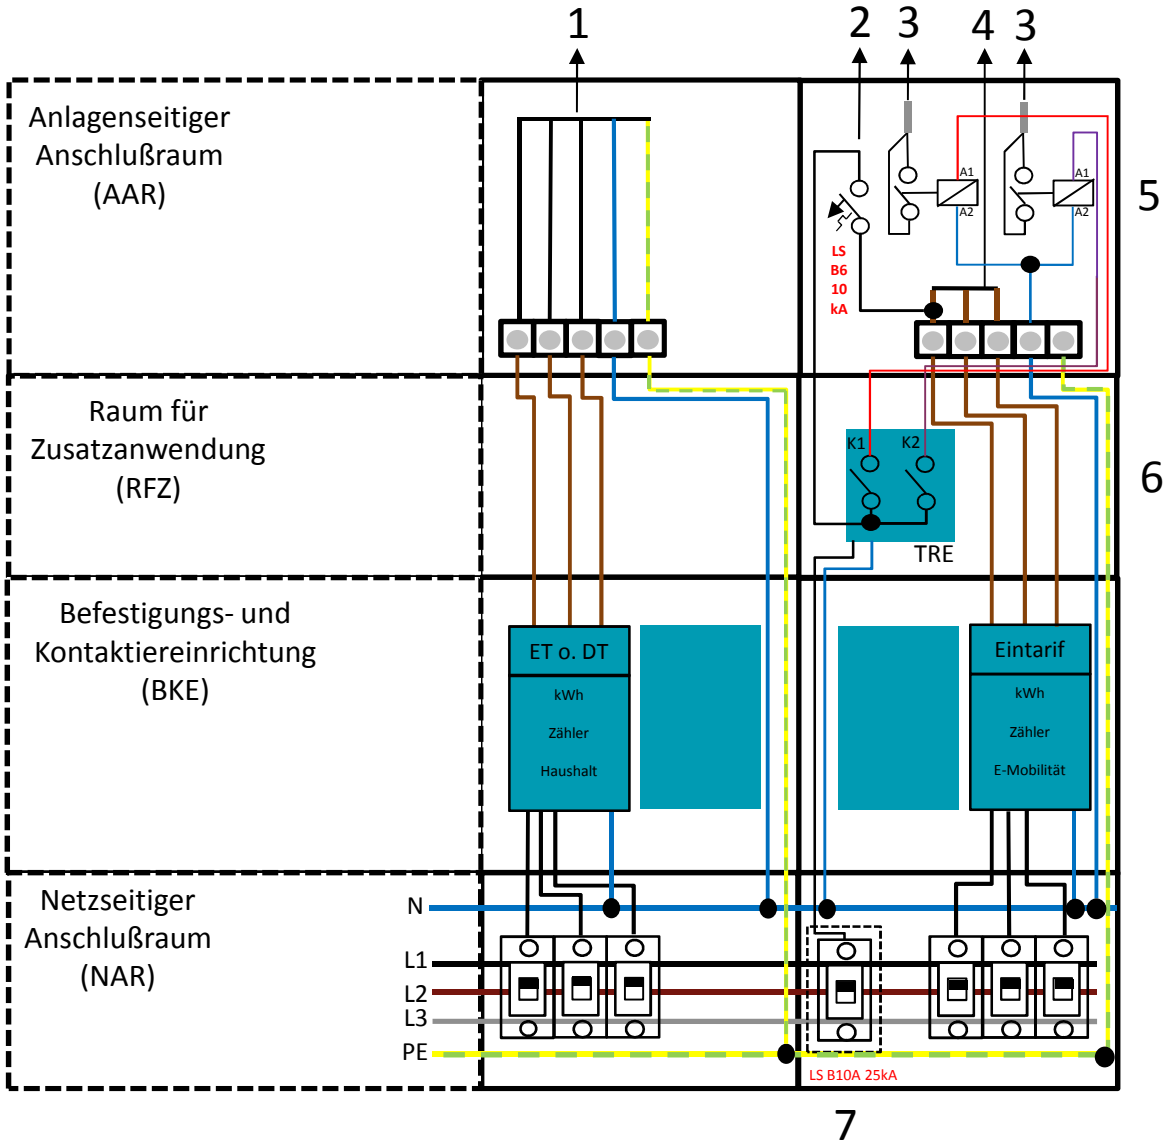
1. Verteilung Haushalt
2. Leitungsschutzschalter max. B6A 10(6)kA Wechselstrom
3. E-Mobilität Steuerung
4. Leistungsteil E-Mobilität
5. Koppelrelais
6. Hutschienen TRE wird mit einem Aufpreis nach Preisblatt für sonstige Dienstleistung berechnet. Beim TRE werden 2 Schaltkontakte für den Notaus K1 und die Reduzierung K2 belegt
7. Spannungsversorgung TRE kann auch aus Kombiableiter für den Überspannungsschutz nach VDE erfolgen